



## Технический паспорт септик «Евролос БИО»

## «Евролос БИО»



## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| Общие указания .....  | 2  |
| Назначение .....  | 2  |
| Технические характеристики .....                                | 3  |
| Комплектность поставки.....                                     | 4  |
| Устройство и принцип работы .....                               | 4  |
| Подключение к электрической сети.....                           | 8  |
| Как правильно расположить на участке .....                      | 9  |
| Рекомендации по установке и монтажу .....                       | 10 |
| Техническое обслуживание .....                                  | 12 |
| Консервация при сезонном использовании.....                     | 12 |
| Монтаж в зависимости от рельефа местности и состава грунта..... | 13 |
| Условия гарантийного обслуживания.....                          | 16 |
| Гарантийный талон   |    |
| Журнал технического обслуживания                                |    |
| Сертификаты   |    |

## Общие указания

Настоящий паспорт (ПС) содержит техническое описание конструкции и инструкцию по эксплуатации локальной системы очистки сточных вод марки «Евролос БИО» (далее по тексту - Изделие). В приложении к настоящему ПС приводятся необходимые рисунки и схемы.

Все работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту Изделия должны производиться специалистами, изучившими его устройство и принципы эксплуатации, а также имеющими квалификационную группу по электробезопасности.

### ВНИМАНИЕ

**Разработчики и изготовители оставляют за собой право вносить в конструкцию Изделия изменения, не ухудшающие технические характеристики, эксплуатационные качества и товарный вид Изделия, без внесения этих изменений в настоящий ПС.**

## Назначение

Изделие предназначено для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от отдельного коттеджа или группы коттеджей, в условиях отсутствия централизованной системы канализации.

Выбор модели Изделия зависит от количества пользователей и суточного объема сточных вод.

## Технические характеристики

Изделие изготовлено на основании технических условий ТУ 4859-00151954959-2013 из монолитного полипропилена.

### Основные технические характеристики

| Модель     | Количество пользователей | Производительность, м³/сутки | Залповый сброс станций Био+, л | Вес, кг | Внутренний объем без горловины, л | Размеры рабочей камеры с горловиной, мм |              |
|------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|---|--------------|
|            |                          |                              |                                |         |                                   | Диаметр                                 | Общая высота |
| БИО 3/3+   | 3                        | 0,6                          | 150                            | 127/138 | 2000                              | 1400                                    | 1800         |
| БИО 4/4+   | 4                        | 0,8                          | 180                            | 133/144 | 2150                              | 1400                                    | 1900         |
| БИО 5/5+   | 5                        | 1,0                          | 210                            | 138/149 | 2400                              | 1400                                    | 2000         |
| БИО 6/6+   | 6                        | 1,3                          | 270                            | 158/169 | 3000                              | 1600                                    | 2000         |
| БИО 8/8+   | 8                        | 1,6                          | 370                            | 223/234 | 3800                              | 1800                                    | 2000         |
| БИО 10/10+ | 10                       | 2                            | 550                            | 251/262 | 4700                              | 2000                                    | 2000         |
| БИО 12/12+ | 12                       | 2,4                          | 680                            | 275/286 | 5500                              | 2000                                    | 2250         |
| БИО 15/15+ | 15                       | 3                            | 800                            | 318/329 | 7000                              | 2000                                    | 2700         |
| БИО 20/20+ | 20                       | 4                            | 1100                           | 372/383 | 8300                              | 2300                                    | 2700         |

### Общие размеры для всех станций, мм

|  |     |
|--|-----|
| Высота горловины                             | 500 |
| От верха горловины до лотка подводящей трубы | 660 |
| От верха горловины до лотка отводящей трубы  | 710 |

В конструкции Изделия используются материалы, разрешенные к применению Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

Изделие обеспечивает очистку сточных вод до нормативов, соответствующих СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

## Комплектность поставки

В комплект поставки Изделия входят следующие комплектующие:

| № п/п. | Наименование комплектующих                              | Кол-во |
|--------|---|--------|
| 1.     | Корпус «Евролос БИО»                                    | 1      |
| 2.     | Крышка  | 1      |
| 3.     | Съемный биофильтр                                       | 1      |
| 4.     | Рассекатель   | 1      |
| 5.     | Сотовая биозагрузка                                     | 1      |
| 6.     | Узел распределения потоков с эжектором                  | 1      |
| 7.     | Таймер  | 1      |
| 8.     | Рециркуляционный насос                                  | 1      |
| 9.     | Дренажный насос (только для БИО+)                       | 1      |
| 10.    | Эксплуатационная документация, в том числе:             |        |
| 10.1.  | Технический паспорт «Евролос БИО»                       | 1      |
| 10.2.  | Технический паспорт таймера                             | 1      |
| 10.3.  | Технический паспорт рециркуляционного насоса            | 1      |
| 10.4.  | Технический паспорт дренажного насоса (только для БИО+) | 1      |

Запасные части и дополнительное оборудование поставляются по отдельному заказу.


## Устройство и принцип работы

### Конструкция

Конструкция Изделия представляет из себя цилиндр с горловиной, выполненный из монолитного полипропилена. Внутри цилиндра с помощью перегородок выделены три камеры, последовательно сообщающиеся между собой через щели и патрубки в перегородках, расположенные на определенной высоте.

В первой камере имеется патрубок для подачи сточных вод на очистку. В последней (третьей) камере имеется патрубок для отвода очищенных сточных вод, а также установлен рециркуляционный погружной насос, подающий сточную воду через узел распределения потоков в камеру биофильтра, расположенную в верхней части Изделия, и во вторую камеру на эжекторную аэрацию.

Камера биофильтра выполнена в форме кольца, заполненного синтетическим материалом в виде трубчатых элементов, сформированных витыми нитями неправильной формы.

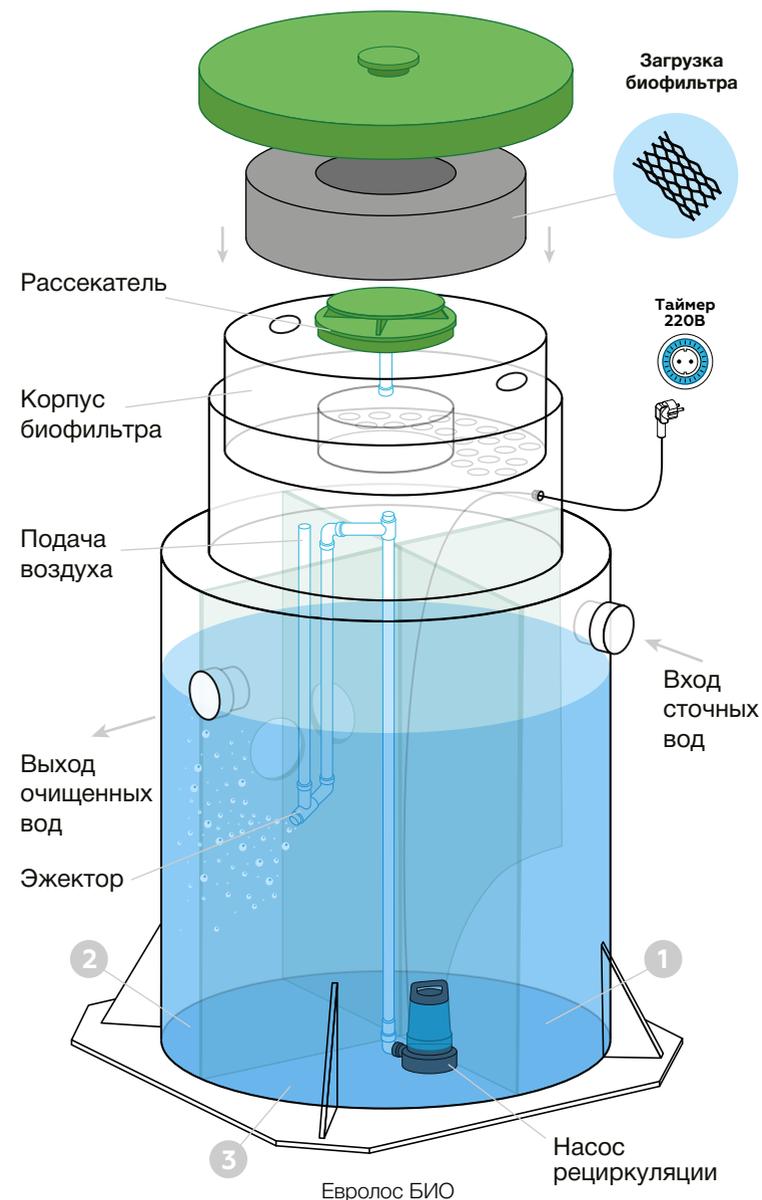


В моделях БИО+, в приемной камере располагается герметичный отсек, соединенный переливом с камерой чистой воды, и дренажный насос для принудительной откачки очищенных сточных вод.



## Технология очистки сточных вод

Сточная вода поступает по трубопроводу через входное отверстие, в приемную камеру **1**, где происходит задержание органических веществ основная часть которых оседает на дно камеры, а незначительное количество - всплывает.

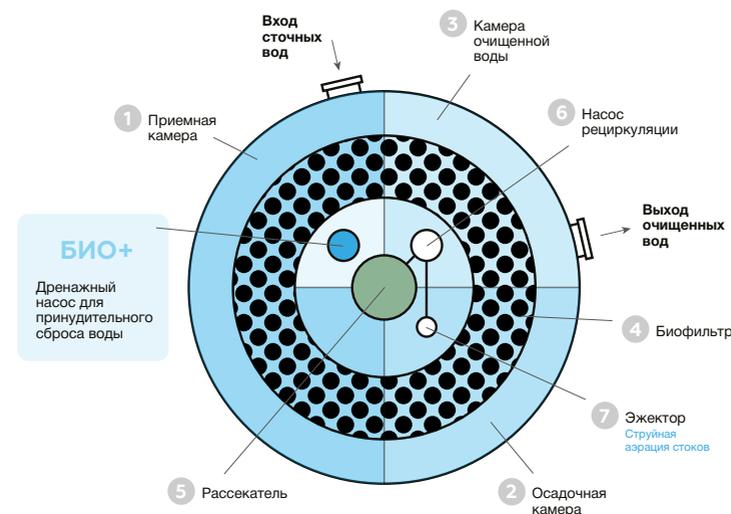

Также в первой камере происходит разложение задержанных загрязняющих веществ за счет деятельности анаэробных микроорганизмов.

Далее осветленная сточная вода через отверстие в перегородке поступает во вторую аэрируемую камеру **2**, в которой происходит дополнительное изъятие загрязняющих веществ за счет чередования аэробных и анаэробных условий пребывания микроорганизмов, после чего сточная вода поступает в третью камеру **3** для отстаивания. Находящаяся в третьей камере сточная вода периодически подается погружным рециркуляционным насосом **6** через узел распределения потоков в две точки технологической схемы:

- верхнюю часть Изделия — биофильтр **4**, в котором происходит равномерное разбрызгивание воды по поверхности загрузочного материала за счет рассекателя **5**;
- во вторую секцию на эжектор (струйный аэратор) **7**, в котором происходит дополнительное насыщение рециркулирующей воды кислородом воздуха, поступающим по воздухозаборнику.

Рециркуляционный насос работает циклично, в режиме 15 минут включено / 45 минут выключено, с помощью таймера.

В биофилт্রে рециркулирующая вода контактирует с микроорганизмами биопленки, находящейся на поверхности загрузочного материала, что позволяет повысить степень очистки сточных вод.

Также в биофилт্রে происходит механическое насыщение очищаемой воды кислородом воздуха, что позволяет дополнительно повысить степень распада органических веществ в первой секции, куда осуществляется сброс после прохождения воды через технологическую ступень.

**Биофилтър – это сооружение биологической очистки с фиксированной биомассой, закрепленной на поверхности среды-носителя (загрузочного материала), которая осуществляет процессы извлечения и сложной биологической переработки загрязнений из сточных вод.**

Очищенная сточная вода удаляется из Изделия:

- с самотечным сбросом воды через выходной патрубок;
- с принудительным сбросом — с помощью дренажного насоса, при заполнении камеры чистой воды и срабатывании поплавкового датчика.

## Подключение к электрической сети

В состав электрооборудования Изделия входит:

1. Насос рециркуляционный, мощность двигателя до 350 Вт;
2. Насос для откачки очищенных сточных вод для моделей с принудительным сбросом (БИО +), мощность двигателя до 250 Вт;
3. Таймер включения насоса рециркуляции.

Для подключения электрооборудования к электрической сети рекомендуется использовать кабель ПВС с сечением не менее 3x1,5 мм<sup>2</sup>. Требования к номинальному рабочему напряжению электрооборудования Изделия: 220В.

### ВНИМАНИЕ

**Отклонения рабочего напряжения должны быть в пределах  $\pm 5\%$  от номинала. Для этого подключение необходимо осуществлять через автомат защиты и стабилизатор напряжения соответствующей мощности.**

Отключение подачи электроснабжения на срок не более суток никак не влияет на работу Изделия. При отключении от электросети более чем на одни сутки система с самотечным сбросом воды переходит в автономный режим, режим септика, где медленно текущие воды, проходя все камеры септика, очищаются на 75%. В этом случае открытый сброс очищенных вод на рельеф запрещен.

## Как правильно расположить на участке

Система водоотведения, составной частью которой является Изделие, рассчитывается на обслуживание одного или нескольких домов.

При проектировании системы водоотведения необходимо учитывать следующие особенности участка, на котором предполагается разместить Изделие:

- состав грунта (песок, суглинок, глина, известняк);
- уровень грунтовых воды и его колебания;
- характер рельефа местности;
- близость водозаборных сооружений;
- климатические особенности.

Для монтажа Изделия необходимо устроить котлован. Его размеры зависят от габаритов выбранной модели и приведены в Приложении к ПС.

При устройстве котлована необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению сдавливания корпуса Изделия грунтом, а также выталкивания Изделия грунтовыми водами на поверхность.

Во избежание засорения трубопровода, подземный канализационный выпуск из дома следует проложить с постоянным уклоном в сторону сброса сточных вод, и с наименьшим количеством поворотов. При большой протяженности канализационного трубопровода, необходима установка смотрового колодца.

Одна система водоотведения может обслуживать несколько домов, что значительно снижает расходы.

Например: учитывая, что средний расход воды на одного человека в сутки составляет 150-200 литров, система на базе «Евролос БИО 10» с производительностью 2 м<sup>3</sup>/сут., подойдет для очистки сточных вод от нескольких домов, в которых постоянно проживают 10 человек.

При размещении Изделия на участки следует учитывать следующие рекомендации:

- защитный разрыв от дома не менее 5 м;
- расстояние от дороги и границы земельного участка не менее 5 м;
- защитный разрыв от водоема не менее 30 м.

Указанные расстояния носят рекомендательный характер. Точные размеры, на которые влияет в т.ч. и грунт земельного участка, определяются в каждом конкретном случае отдельно в процессе проектирования системы водоотведения.

## Рекомендации по установке и монтажу

Установку и монтаж Изделия целесообразно проводить специализированной монтажной организацией.

Для установки Изделия вырывается котлован. По бокам между стенками котлована и Изделия должно быть пространство не менее 250 мм. Дно котлована выравнивается и засыпается слоем песка толщиной 100-150 мм.

Обратную засыпку пазух котлована вокруг Изделия осуществлять песком с послойной проливкой водой. Во время выполнения засыпки пазух котлована, Изделие необходимо предварительно на одну четверть заполнить водой и постепенно заполнять водой по мере засыпки пазух. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее, чем на 200 мм и не более, чем на 300 мм.

В случае наращивания горловины и заглубления станции дополнительно на 200, 400, 600 мм, обратную засыпку осуществлять смесью песка с цементом (в пропорции 10:1), производить до верхнего уровня корпуса и на 150 мм поверх него (для колодца обсыпка происходит до уровня грунта), уплотняя вручную послойно каждые 200 мм.

### ВНИМАНИЕ

**Песчаная обсыпка должна осуществляться на 250-300 мм по бокам и на 150-300 мм поверх корпуса Изделия.**

Подключение Изделия к внутренней канализации дома осуществлять канализационными трубами для наружной канализации диаметром 110 мм.

При укладке труб соблюдать постоянный уклон, который должен составлять 2-2,5 см на метр.

При необходимости дополнительного утепления Изделия, слой утеплителя укладывается поверх песко-цементной засыпки толщиной не менее 30 мм по всему периметру котлована.

Для утепления допускается использовать любой вспененный материал. Поверх утеплителя производится обратная засыпка грунтом.

Отведение отработанных газов из Изделия осуществляется через подводящую канализационную трубу, затем через фановый стояк.

Канализационный фановый стояк должен быть выведен на крышу здания или в самую верхнюю точку канализационной сети согласно СНиП 2.04.01-85.

Обратите внимание, что все действия при монтаже производятся вручную, кроме рытья котлована!

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Заглубляться в грунт на глубину более 1м от верхнего края корпуса Изделия до нулевой отметки грунта;
- Применять строительную технику при обратной засыпке Изделия;
- Проводить уплотнение грунта с помощью строительной техники;
- Нанесение механических повреждений колющими предметами;
- Осуществлять движение транспорта непосредственно над очистными сооружениями;
- Если предполагается проезд транспорта, то необходимо залить сверху Изделия бетонную армированную площадку толщиной 25 см;
- Высаживать деревья ближе 3-х метров от места расположения Изделия или накопителя;
- Осуществлять полную откачку воды из всех камер системы при высоком уровне грунтовых вод.
- Совмещать шахты канализационного и вентиляционного стояков.

Инструкция по монтажу Изделия носит рекомендательный характер. Выполнение подводящих коммуникаций и отведение очищенной воды следует осуществлять в соответствии с рекомендациями организации-изготовителя или продавца, и проектом привязки системы к местности.

Лица, выполняющие монтажные работы, должны руководствоваться действующими нормативами по устройству наружных сетей водоотведения.

## Техническое обслуживание

Техническое обслуживание Изделия заключается в периодической откачке осадка из первой секции. Периодичность откачки должна осуществляться не реже, чем 1 раз в 2 года. Откачку производить ассенизаторской машиной или фекальным насосом.

При полном опорожнении первой секции Изделия, необходимо сразу заполнить ее водой для возобновления нормального режима работы.

### **ВНИМАНИЕ**


**Категорически запрещается полная откачка воды из всех камер системы при высоком уровне грунтовых вод.**

## Консервация при сезонном использовании


Для прекращения работы Изделия на длительный период, от 3-х месяцев и более, либо на зимний период, необходимо проводить консервацию в несколько этапов:

- Отключить насосное оборудование Изделия от электроснабжения;
- В моделях БИО+ отсоединить патрубки, вытащить насос принудительного сброса из 3-ей камеры и положить выше уровня воды;
- Произвести поочередную откачку воды из всех камер системы ассенизаторской машиной или фекальным насосом, с одновременным заполнением чистой водой;
- Заполнить все камеры Изделия чистой водой до уровня лотка входной трубы.


## Монтаж в зависимости от рельефа местности и состава грунта

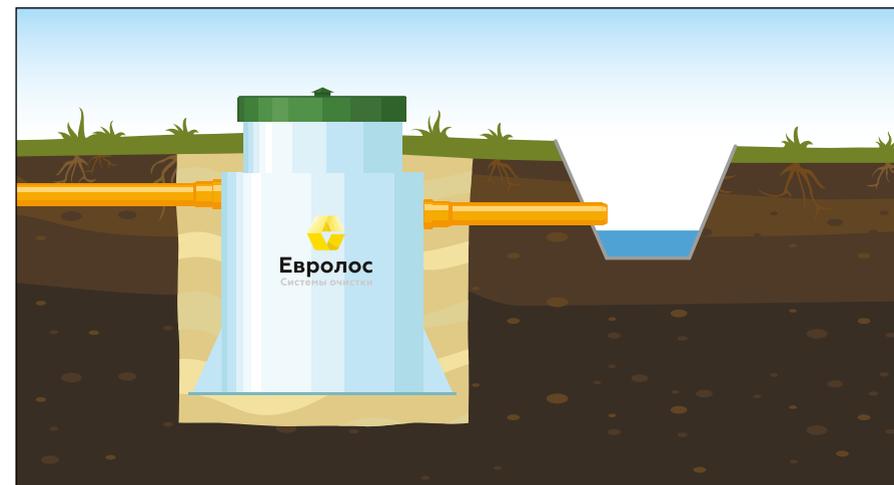


**Вариант 1:** Монтаж с самотечным отводом очищенных сточных вод в дренажную канаву.

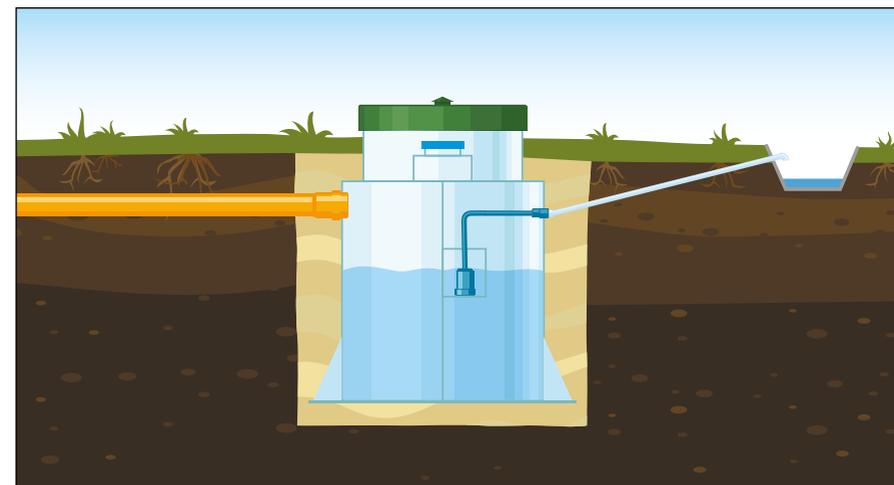


**Вариант 2:** Монтаж с принудительным отводом сточных вод в дренажную канаву. Слабовпитывающий грунт (суглинок, глина).

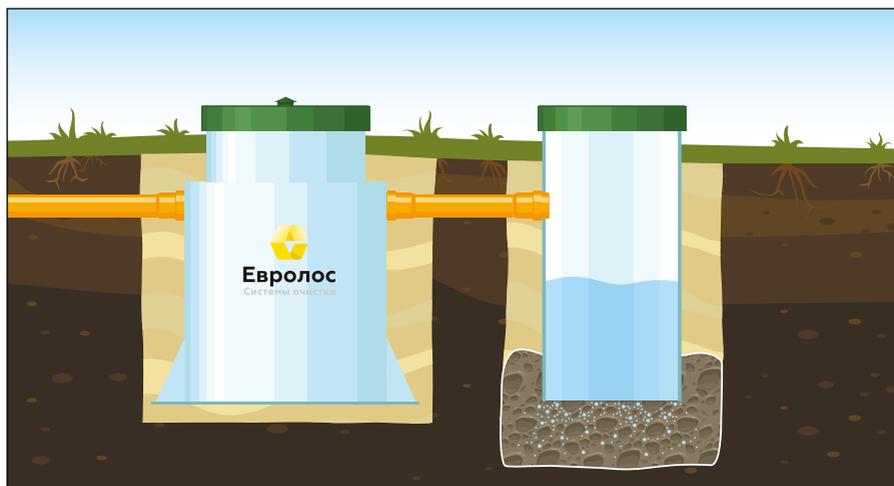

**Вариант 3:** Монтаж с отводом очищенных сточных вод в фильтрующий колодец. Подходит для хорошо поглощающих грунтов (песок, супесь) и низком уровне грунтовых вод.

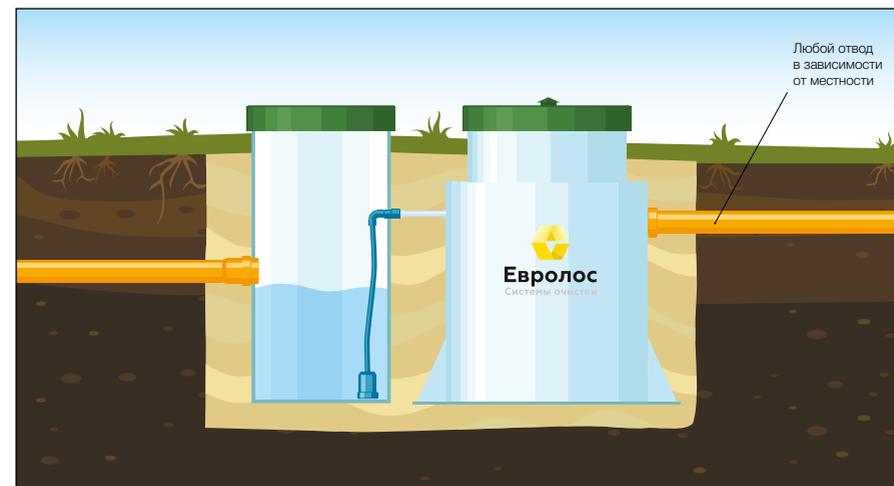

**Вариант 5:** Монтаж с принудительным забором воды. Используется при расположении подводящего коллектора на глубине более 1,1 м от уровня земли.

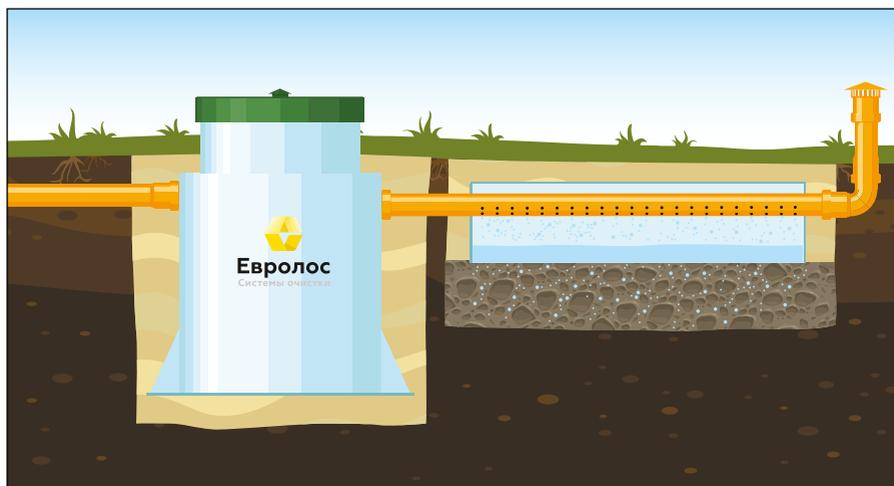

**Вариант 4:** Монтаж с отводом очищенных сточных вод в дренажный элемент. Подходит для хорошо впитывающих грунтов (песок, супесь) и низком уровне грунтовых вод.

## Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:
  - Несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию;
  - Самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию емкости каких-либо изменений без согласования с изготовителем;
  - Повреждения в результате удара или других механических повреждений при транспортировке;
  - Неправильном подключении к электрической сети;
  - Неправильно выполненном монтаже.
2. Приемка Изделия в эксплуатацию потребителем, а также активирование недостатков в пределах гарантийного срока может осуществляться только в соответствии со СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.01.04-87, а также Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН по качеству», утвержденной Госарбитражем при правительстве РФ.
3. После монтажа Изделия все гарантии должна принимать на себя организация, которая осуществляет монтаж.
4. Изготовитель не несет ответственности за расходы, связанные с демонтажем гарантийного оборудования, а также ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у Покупателя, в результате неисправности (или дефектов), возникших в гарантийный период.
5. Активирование недостатков, обнаруженных при эксплуатации, производится с обязательным участием Продавца.
6. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение всего гарантийного срока при наличии акта соответствующего образца.
7. Любые рекламации, составленные в произвольной форме, изготовителем не принимаются.

## Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Название и адрес Торгующей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Свидетельство о приемке

Локальная установка для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод соответствует техническим условиям ТУ 4859-001-51954959-2013 принята и признана годной к эксплуатации.

## Заводской номер Изделия \_\_\_\_\_

Технический контроль \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись

## Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия 50 лет.

Гарантийный срок для Покупателя **3 года** с даты продажи Изделия + дополнительные **7 лет** при регистрации Изделия на сайте Изготовителя. Гарантия на электрооборудование 1 год.

Дата продажи \_\_\_\_\_  
М. П.

С условиями гарантийного обслуживания согласен:

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись





ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ РОСТР  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ178.Н0114

Срок действия с 15.11.2018

№ 14-112021

№ 0364284

Организация Сертификанта: ООО «РА.Р.С.И.О.А.Д.Т.К.» Организация Объекта с организационной принадлежностью: ПАО «М.И.П.И.У.Е.», 117342, Россия, город Москва, ул.Ильинская, дом 17Б, этаж 7, помещение 38, 1 кв. +79253457898. E-mail: info@rosstandart.ru

ПРОДУКЦИЯ: Оборудование для вакуумизированного хранения систем биологических объектов жидкостно-бульонных сред, модери (создание информации биодат. №60030420, 0050421, 0050422, 0050423). Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 4859-001-5195-959-2013

ИЗДАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «БИОЛОС», ОУПД 5157746090134, ИНН 7713407810, 127247, Россия, город Москва, ул.Ильинская, дом 100, строение 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЛОС» (ООО), ОГРН 5157746090134, ИНН 7713407810, 127247, Россия, город Москва, ул.Ильинская, дом 100, строение 2, Телефон: +795 240 4040. E-mail: info@eurulos.ru

НА ОСНОВАНИИ: приказа заместителя № 6302-06/11-ЗУ от 14.11.2018 г. на основании лабораторной Общества с ограниченной ответственностью «БИОЛОС», адреса: Москва, ул.Ильинская, дом 100, строение 2, ПАО «М.И.П.И.У.Е.», № РОСС RU.31405.ФН1639.001, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

*Handwritten signature*

В.И. Кузнецов

Владим Юрьевич

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЛОС», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127247, город Москва, ул.Ильинская, дом 100, строение 2, Российская Федерация, Основный государственный регистрационный номер: 5157746090134, телефон: +795 240 4040, адрес электронной почты: info@eurulos.ru  
в лице Генерального директора Мищенко Вадим Юрьевича

заявляет, что Оборудование для компьютерного контроля безопасности объектов жидкостно-бульонных сред, модери (создание информации биодат. №60030420, 0050421, 0050422, 0050423), Серийный выпуск

Продукция соответствует в соответствии с ТУ 4859-001-5195-959-2013 «УСЛ.И.О.А.Д.Т.К. П.И.У.Е. ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «РА.Р.С.И.О.А.Д.Т.К.» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117342, Россия, город Москва, ул.Ильинская, дом 17Б, этаж 7, помещение 38, 1 кв. +79253457898. E-mail: info@rosstandart.ru  
Код ТН ВЭД: 8470 10 000 0, серия 101

Сопоставляет требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011 «О безопасности информационных технологий», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» с требованиями стандарта

Декларация о соответствии принята на основании Протокола заседания № 192 2011/18 от 20.11.2013 г. г. Москва, изданного Исполнительной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» (адрес: Москва, ул.Ильинская, дом 100, строение 2) Смена заявки: 1901/18

Дополнительная информация: раздел 2 ГОСТ 322.007-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

ГОСТ Р 31405-01-2007 «Технологии машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть I. Общие требования».

раздел 6 ГОСТ 30804-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам радиочастотного диапазона. Требования и методы испытаний».

раздел 7 ГОСТ 30804-2013 (IEC 61000-6-4:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств. Требования к промышленным зонам. Нормы и методы испытаний. Часть 1. Методы и сроки испытаний, сроки службы согласно эксплуатационной документации».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.11.2023 включительно

*Handwritten signature* (подпись)  
Мищенко Вадим Юрьевич  
(И.О.Ф. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU.Д-РУ.АГ03.В.04322/18

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.11.2018



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 5837  
от 30.12.15 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

  
А.Н.Брыченков

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1788**

- 1. Наименование продукции:** Оборудование для коммунального хозяйства: системы биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, марки «Евролос».
- 2. Организация-изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОЛОС», адрес: РФ, 127247, г. Москва, ш. Дмитровское, д.100, стр.2.
- 3. Получатель заключения:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОЛОС», адрес: РФ, 127247, г. Москва, ш. Дмитровское, д.100, стр.2.
- 4. Представленные материалы:**
  - ИД производителя;
  - Протокол лабораторных исследований № 1108-11-СС от 05.12.2015, выданный Испытательным центром Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21ПТ43).
- 5. Область применения продукции:** для биологической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

**ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям: Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»; Раздел 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.1.5.980-00, Гигиенические требования к охране поверхностных вод на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Миграция химических веществ из материалов, используемых в конструкции установки в водную модельную среду, мг/дм, не более:  
железо - 0,3; - никель - 0,02; - марганец - 0,1; - хром - 0,5;
- Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м, не более - 0,5;
- Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более - 15;

После монтажа оборудования с целью исключения неблагоприятного воздействия физических факторов на обслуживающий персонал, должны быть проведены натурные замеры вышеизложенных физических факторов.

- Санитарно-эпидемиологические и гигиенические показатели сточных вод после очистки на установке:

извешенные вещества, мг/дм<sup>3</sup>, не более — 0,25; биохимическое потребление кислорода (БПК5) при 20°С, мг O<sub>2</sub>/л, не более - 2,0; ХПК, мг O<sub>2</sub>/л, не более - 15; нефтепродукты, мг/л, не более - 0,05; азот аммонийный, мг/л, не более - 1,5; нитраты, мг/л, не более - 45; нитриты, мг/л, не более - 3,3; фосфаты, мг/л, не более — 6,0; водородный показатель pH, в пределах - 6,5-8,5; общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл, не более - 500; колифаги, БОЕ/100 мл, не более- 10.

**ВЫВОДЫ**

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Оборудование для коммунального хозяйства: системы биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, марки «Евролос», может быть использована для биологической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» ути. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; ИД производителя, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**ПАТЕНТ**

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 166595

**СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД**

Патентообладатель(и): *Общество с ограниченной  
ответственностью "ЕВРОЛОС" (RU)*

Автор(ы): *Мищенко Вадим Юрьевич (RU)*

Заявка № 2016104446

Приоритет полезной модели 10 февраля 2016 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных  
моделей Российской Федерации 15 ноября 2016 г.

Срок действия патента истекает 10 февраля 2026 г.

*Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности*

 Г.П. Низев





# Евролос

Системы очистки

